



RESE TERMICHE SISTEMA EVOSILENCE in riscaldamento secondo UNI EN 1264-3:2009




PASSO 5, massetto 45 mm sopra il tubo

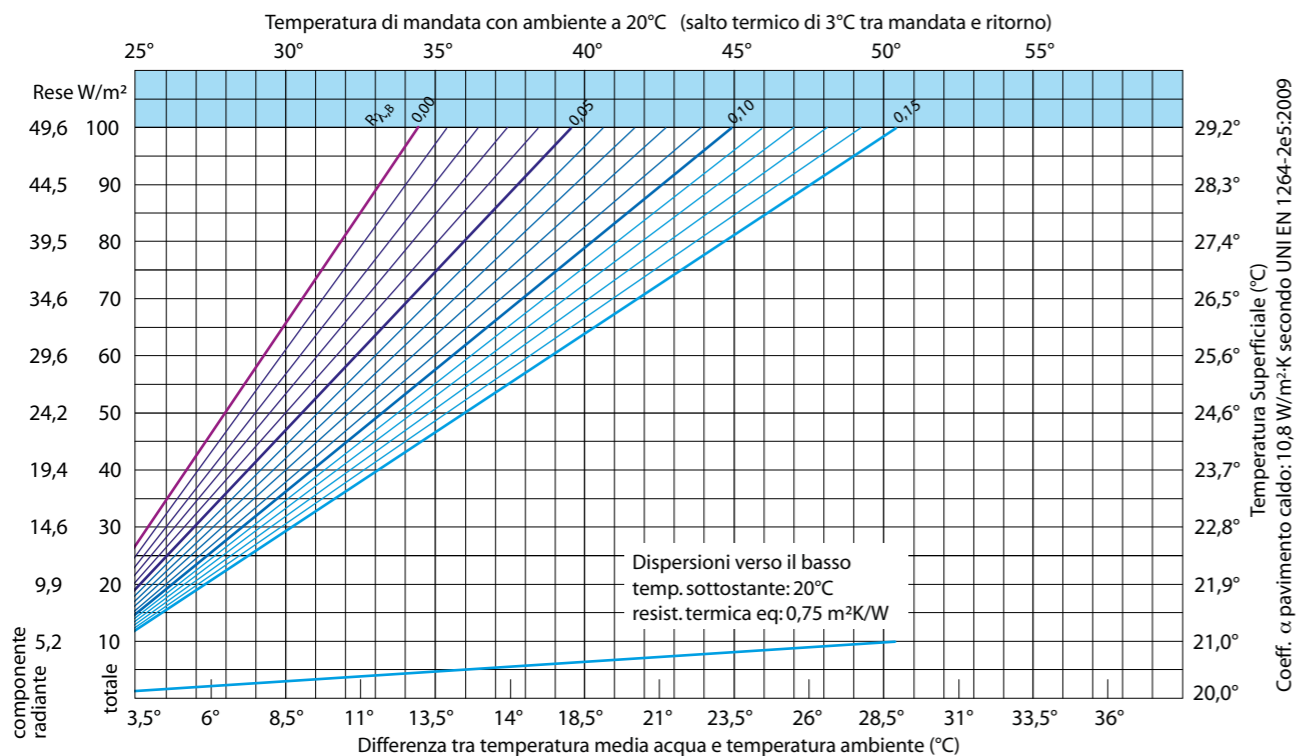

PASSO 15, massetto 45 mm sopra il tubo

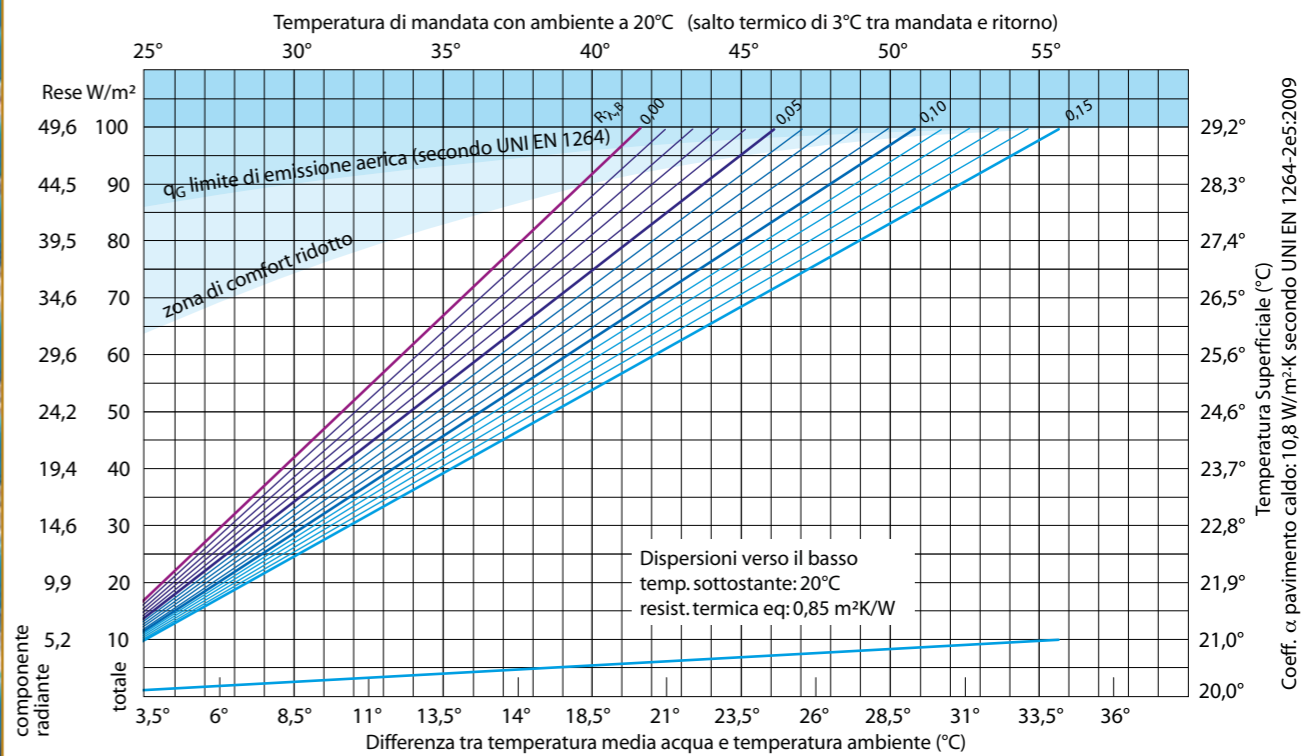

PASSO 10, massetto 45 mm sopra il tubo

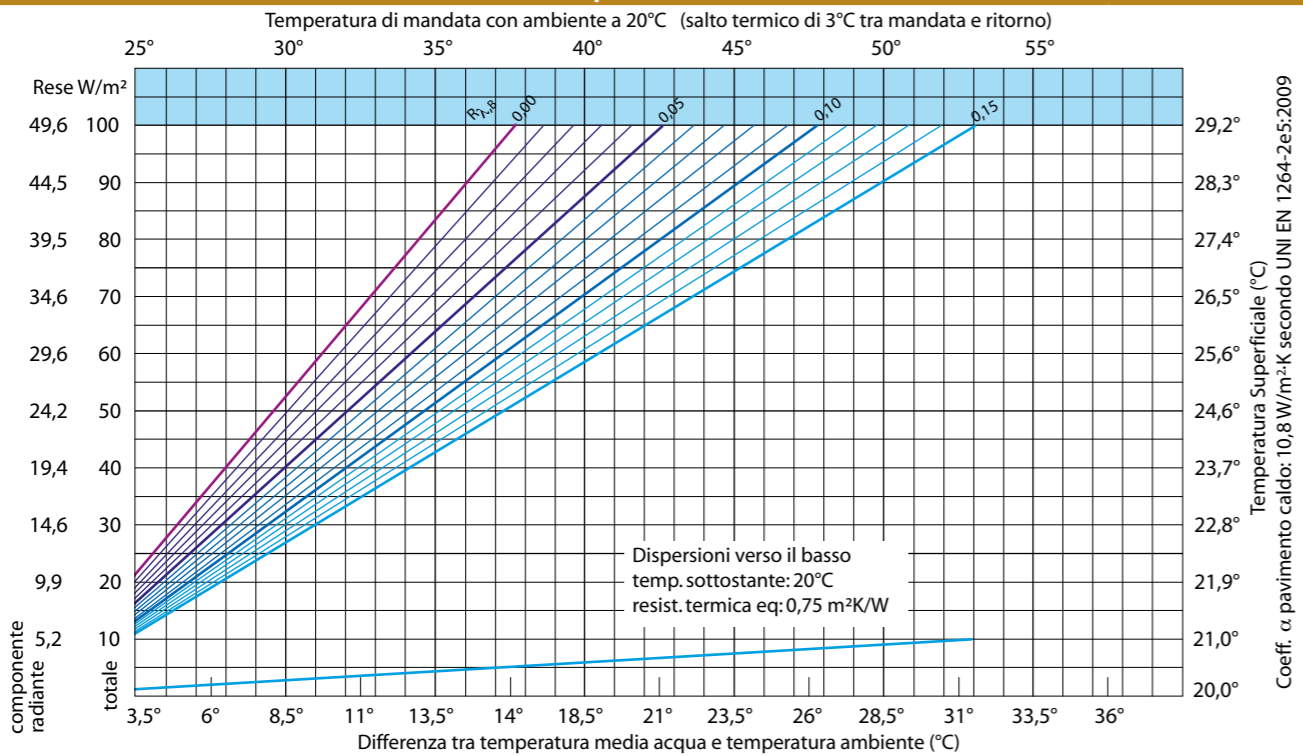

PASSO 20, massetto 45 mm sopra il tubo

